

# Válvula reductora de presión a acción directa

Modelo 614



## 1. Funcionamiento

El funcionamiento de la válvula reductora está basado en el principio de acción directa. La fuerza que ejerce el muelle desplaza el eje y mantiene abierta la obturadora. El fluido ejerce a su paso una fuerza sobre el fuelle contrario a la del muelle, fuerza que tiende a reducir la sección de paso de fluido por el asiento. La acción del muelle con la reacción de la presión sobre el fuelle se equilibra y la presión reducida se mantiene constante.

Las fluctuaciones de consumo inciden en la presión reducida. Estas variaciones son detectadas por el fuelle, a través del agujero de equilibrio, que provoca una variación en el paso de fluido en función de la presión reducida prefijada. En condiciones de trabajo con consumo nulo la válvula permanece cerrada y totalmente estanca cuando se produce un ligero aumento de la presión reducida.


## 2. Instalación

- Instalar la válvula siempre en un tramo de tubería horizontal y lo más cerca posible del punto de consumo.
- La posición de montaje es indistinta, inclusive invertida.
- Verificar que el fluido circule en el sentido que indica la flecha insertada en el cuerpo de la válvula.
- La tubería de entrada y salida deben estar correctamente dimensionadas y soportadas para evitar caídas de presión y tensiones.
- Es conveniente que la tubería de salida tenga un diámetro superior a la de entrada para evitar una velocidad excesiva del fluido.

De conformidad con las exigencias "Reglamento de aparatos a presión ITC-MIE-AP 2 5.8". Las instalaciones reductoras de presión en los circuitos de vapor dispondrán de:


- Manómetro con tubo de sifón y grifo de tres direcciones según artículo 11 de la instrucción MIE-AP 1, "Calderas", situados antes y después de la válvula reductora.
- Una válvula de seguridad después de la válvula reductora, capaz de evacuar el caudal máximo de vapor, que permita la conducción sobre la que se encuentra y tarada a la presión reducida máxima de servicio más un 10% como máximo.

## Ejemplo de instalación para vapor

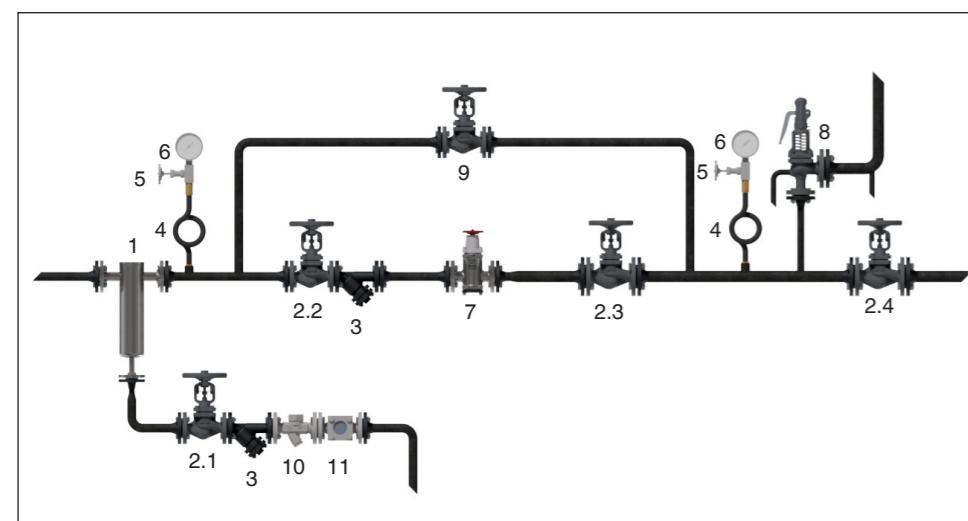

## IMPORTANTE


- La distancia entre la válvula reductora de presión 7 con respecto a las válvulas de interrupción 2.2 y 2.3 debe ser de 8 ÷ 10 veces el diámetro de la tubería.
- La instalación del separador 1 y del purgador de condensados 10 es recomendable ante vapor húmedo con arrastres.
- Aconsejamos dotar el equipo reductor de un "by-pass" y válvula de interrupción con cono de regulación 9.

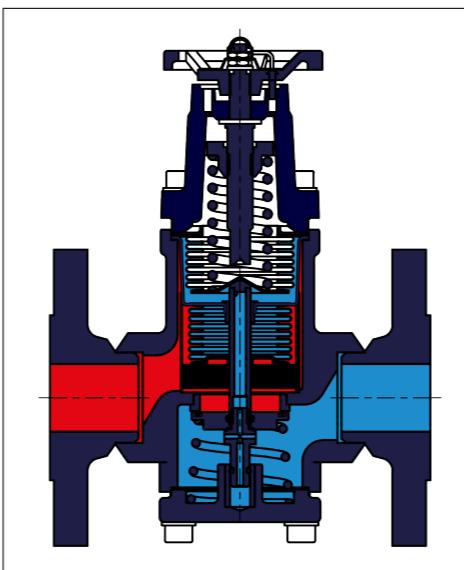

■ Zona de influencia de la presión de entrada. (P1)  
■ Zona de influencia de la presión reducida. (P2)

## 3. Puesta en marcha y ajuste de la presión reducida

- A la puesta en marcha efectuar un barrido de las tuberías y de los interiores de la propia válvula, eliminando posibles residuos e impurezas, especialmente de las superficies de cierre.
- Verificar en la placa de características (37) que el campo de regulación para la presión reducida sea el adecuado y que el muelle (27) corresponde a este mismo rango.
- Sacar la tuerca (38), la placa de características (37) y el pasador de enclavamiento (36).
- Con la válvula de interrupción de entrada completamente abierta y la de salida cerrada girar progresivamente el volante (34), de izquierda a derecha para aumentar la presión reducida y al revés para disminuirla, hasta obtener la presión reducida deseada a consumo nulo.
- Abrir lentamente la válvula de interrupción de salida.
- Reajustar la presión reducida deseada bajo condiciones de consumo.
- Introducir el pasador de enclavamiento (36), la placa de características (37) y fijarla con la tuerca (38).
- Precintar la válvula, para evitar manipulaciones, con la ayuda del hilo precintar (33) y el precinto (3).
- Aconsejamos marcar en la placa de características (37) la presión de entrada P1 y la presión reducida P2 en el espacio destinado a tal finalidad.

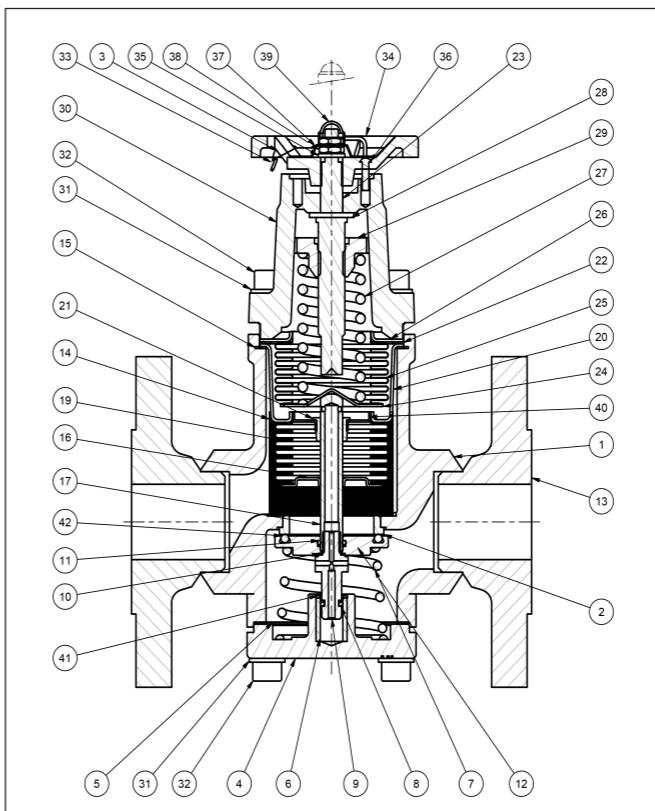

## 4. Desmontaje y montaje

- Desprecintar la válvula cortando el hilo (33).
- Sacar la tuerca (38), la placa de características (37) y el pasador de enclavamiento (36).
- Girar el volante (34) de derecha a izquierda hasta notar la relajación del muelle (27).
- Desenroscar los tornillos (32) y extraerlos junto a las arandelas (31).
- Separar la tapa (30) del cuerpo (1) y tendremos acceso algunos componentes internos. Ello nos permite un fácil mantenimiento o reposición del muelle (27), el conjunto fuelle (24) (25) (26).
- Sacar el conjunto fuelle (16), (17), (18), (19), (20) y (40). Ello nos permite limpiar el filtro (14).
- Girar la válvula y desenroscar los tornillos (32) y extraerlos.
- Separar la tapa (4) del cuerpo (1) y tendremos acceso algunos componentes internos. Ello nos permite un fácil mantenimiento o reposición del muelle (7), los componentes (12), (9) y (6) y el asiento (2).
- Si se ha desmontado la válvula sustituir las juntas (22), (15) y (5) por unas nuevas.
- Insertar la guía (9) y el muelle (7) con el obturador (12) y fijarlo con la tapa (4) y el casquillo guía (6).
- Colocar la tapa (4) sobre el cuerpo (1) y roscar los tornillos (32) previa colocación de las arandelas (31).
- Poner filtro (14) y roscar el conjunto fuelle (16), (17), (18), (19), (20) y (40).
- Introducir el tornillo regulación (23) y el conjunto fuelle (24), (25) y (26).
- Seleccionar el muelle (27) adecuado en función de la presión reducida.
- Colocar la tapa (30) sobre el cuerpo (1), los tornillos (32) junto a las arandelas (31) y roscarlos.
- Finalmente proceder conforme al apartado "Puesta en marcha y ajuste de la presión reducida".

## 5. Mantenimiento

Una correcta instalación con válvulas de interrupción a entrada y salida facilita el mantenimiento. El filtro (14) debe limpiarse periódicamente. Al acceder al montaje de la válvula sustituir las juntas (22), (15) y (5) por unas nuevas.

**VYC industrial, sau**

www.vycindustrial.com  
Avenç del Daví, 22 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN  
+34 93 735 76 90 119 @info@vycindustrial.com

# Direct action pressure reducing valve

Model 614



## 1. Operation

The operation of the reducing valve is based on the principle of direct action. The force exerted by the spring displaces the axle and maintains the locking ball open. The fluid exerts an opposite force on the hood as it passes, which tends to reduce the section of passage of the fluid through the seating. The action of the spring and reaction of the pressure on the bellows balance each other, and the reduced pressure is maintained constant.

The fluctuations in consumption affect the reduced pressure. The bellows detects these variations via the balance hole, provoking a change in the passage of fluid as a function of the established reduced pressure. In working conditions with zero consumption, the valve remains closed and completely airtight when there is a slight increase in reduced pressure.



## 2. Installation

1. Always install the valve in a section of horizontal tubing, as close as possible to the point of consumption.
2. The valve may be assembled in any position, even upside-down.
3. Verify that the fluid flows in the direction indicated by the arrow on the body of the valve.
4. The input and output tubes must be of the correct size and properly supported, to avoid any fall in pressure or tension.
5. The output tubing should ideally have a greater diameter than the input tubing, to avoid excessive velocity of flow of the liquid.

In accordance with the requirements of "Regulations for pressure devices ITC-MIE-AP 2 5.8", the pressure reduction facilities in steam circuits will be supplied with:

1. A pressure gauge with siphon tube and three end cock, in accordance with article 11 of the MIE-AP 1 instructions, "Boilers", located before and after the reduction valve.
2. A safety valve following the reduction valve, capable of evacuating the maximum flow of steam, which permits flow at the level regulated and adjusted to the maximum reduced pressure of service plus a maximum of 10%.


## Example of installation for steam

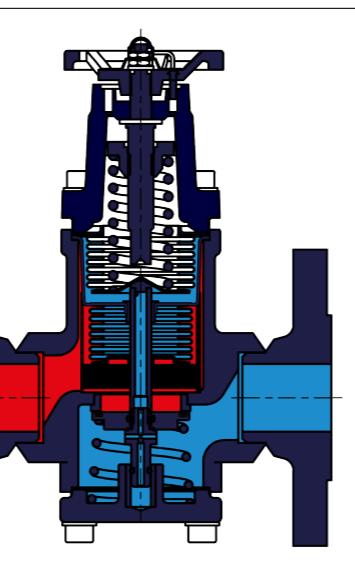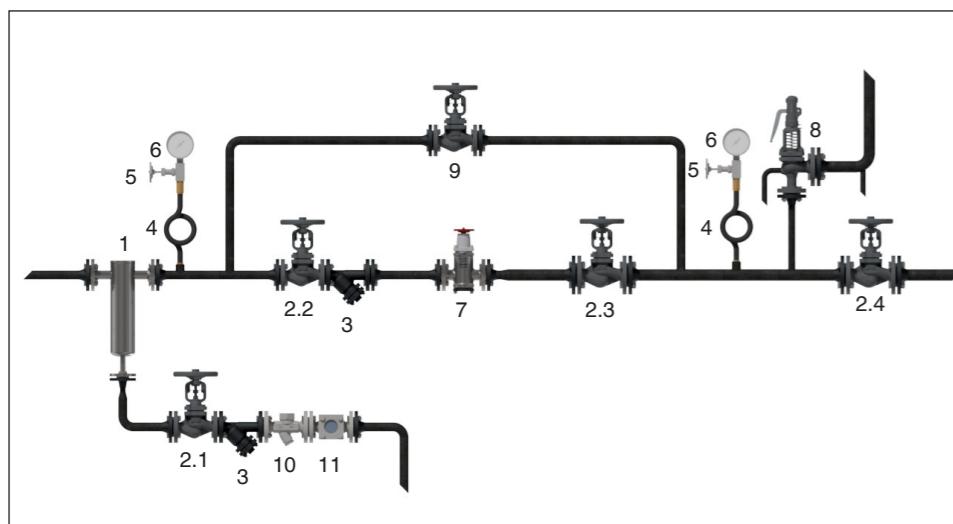

- Area of influence of input pressure.  
(P1)  
■ Area of influence of reduced pressure.  
(P2)

## 3. Start-up and adjustment of the reduced pressure

1. Before start-up, the tubes and the inside of the valve itself should be cleaned, eliminating any residues or impurities, particularly from the locking surfaces.
2. Check the rating plate (37) to verify that the regulation field for the reduced pressure is appropriate and that the spring (27) corresponds to the same range.
3. Remove the nut (38), the rating plate (37) and the anchoring bolt (36).
4. With the input interruption valve fully open and the output interruption valve closed, turn the handwheel (34) gradually from left to right to increase the reduced pressure, or from right to left to decrease it, until the required reduced pressure is obtained at zero consumption.
5. Slowly open the output interruption valve.
6. Readjust the required reduced pressure in consumption conditions.
7. Put the anchoring bolt (36) and the rating (37) in place, and fix with the nut (38).
8. Seal the valve to prevent further adjustments, using the sealing wire (33) and the seal (3).
9. We recommend that the input pressure P1 and the reduced pressure P2 be recorded in the corresponding space of the rating plate (37).

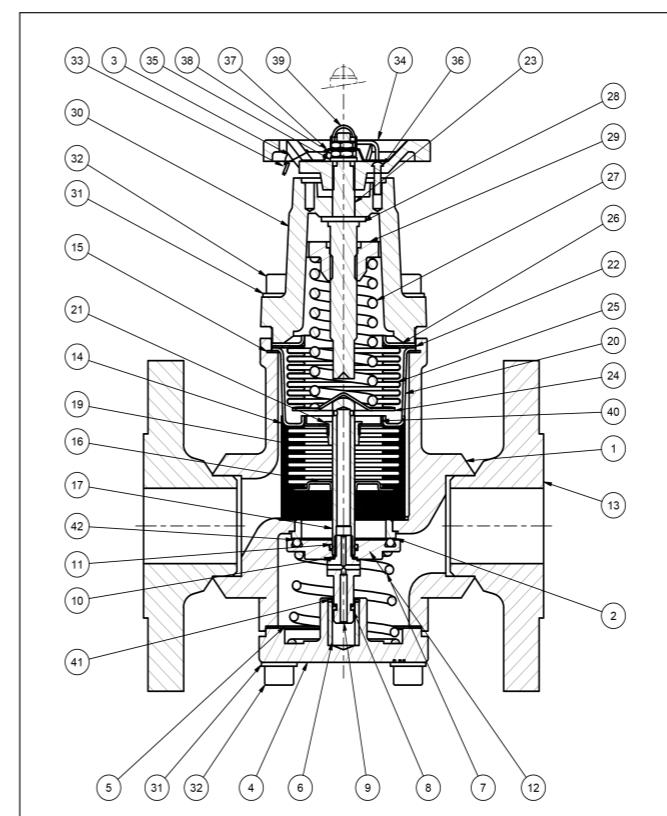

## 4. Disassembly and assembly

1. Unseal the valve by cutting the thread (33).
2. Remove the nut (38), type plate (37) and locking pin (36).
3. Turn the handwheel (34) from right to left until you feel the spring relax (27).
4. Unscrew the bolts (32) and remove them together with the washers (31).
5. Detach the cover (30) from the body (1) and you will gain access to some internal components. This facilitates easy maintenance or replacement of the spring (27), and the bellows (24) (25) (26).
6. Remove the bellows (16), (17), (18), (19), (20) and (40). This allows us to clean the filter (14).
7. Turn the valve and unscrew the bolts (32) and remove them.
8. Detach the cover (4) from the body (1) and you will gain access to some internal components. This allows us to easily maintain or replace the spring (7), components (12), (9) and (6) and the seat (2).
9. If the valve has been disassembled, replace the seals (22), (15) and (5) with new ones.
10. Insert the guide (9) and the spring (7) with the plug (12) and fix it with the cover (4) and the guide bush (6).
11. Place the cover (4) on the body (1) and screw in the bolts (32) after placing the washers (31).
12. Fit the filter (14) and thread the bellows (16), (17), (18), (19), (20) and (40).
13. Insert the regulating bolt (23) and the bellows (24), (25) and (26).
14. Select the appropriate spring (27) according to the reduced pressure.
15. Place the cover (30) on the body (1), place the bolts (32) together with the washers (31) and screw them in.
16. Finally, proceed according to the section "Commissioning and adjustment of the reduced pressure".

## 5. Maintenance

A correct installation with inlet and outlet stop valves facilitates maintenance. The filter (14) should be cleaned periodically. When accessing the valve assembly, replace the seals (22), (15) and (5) with new ones.

## IMPORTANT

- The distance between the pressure reducing valve 7 and the interruption valves 2.2 and 2.3 must be 8 ÷ 10 times the diameter of the tube.
- It is advisable to install the separator 1 and the condensate purger 10 using wet steam with dragging.
- We recommend that the reduction device be equipped with a bypass and interruption valve with an adjusting cone 9.

VYC industrial, sau

www.vycindustrial.com  
Avenç del Daví, 22 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN  
+34 93 735 76 90 119 @info@vycindustrial.com

# Détendeur de pression à action directe

Modèle 614



## 1. Fonctionnement

Le fonctionnement du détendeur repose sur le principe de l'action directe. La force exercée par le ressort déplace l'axe et maintient la bille de fermeture en position ouverte. A son passage, le fluide exerce sur le soufflet une force contraire à celle du ressort, force qui tend à réduire la section de passage du fluide par le siège. L'action du ressort et la réaction de la pression sur le soufflet s'équilibrent, et la pression réduite reste constante.

Les fluctuations de consommation ont une incidence sur la pression réduite. Ces variations sont détectées par le soufflet, moyennant l'orifice d'équilibre, qui provoque une variation dans le passage du fluide en fonction de la pression réduite préétablie. Dans des conditions de travail caractérisées par une consommation nulle, le détendeur reste fermé et tout à fait étanche en présence d'une légère hausse de la pression réduite.


## 2. Installation

1. Le détendeur doit être installé sur une section de tuyauterie horizontale et le plus près possible du point de consommation.
2. La position du montage est indifférente (position renversée admise).
3. Il faut veiller à ce que le fluide circule dans le sens indiqué par la flèche figurant sur le corps du détendeur.
4. Les conduites d'entrée et de sortie doivent être correctement dimensionnées et fixées afin d'éviter des chutes de pression et de tension.
5. Il est souhaitable que la conduite de sortie ait un diamètre supérieur à celui de la conduite d'entrée afin d'éviter une vitesse excessive du fluide.

Conformément aux exigences du "Règlement des appareils à pression ITC-MIE-AP 2.5.8.", les installations de réduction de pression dans les circuits à vapeur seront équipées des éléments suivants:

1. Un manomètre avec tube de siphon et robinet à trois voies selon l'article 11 de l'installation MIE-AP1, "Chaudières", situés avant et après le détendeur de pression.
2. Une soupape de sûreté située après le détendeur de pression, capable d'évacuer ledébit maximal de vapeur, qui permette le passage du débit réglé, celle-ci étant tarée à la pression réduite maximale de service avec un excédent de 10% maximum.

## Exemple d'installation à vapeur

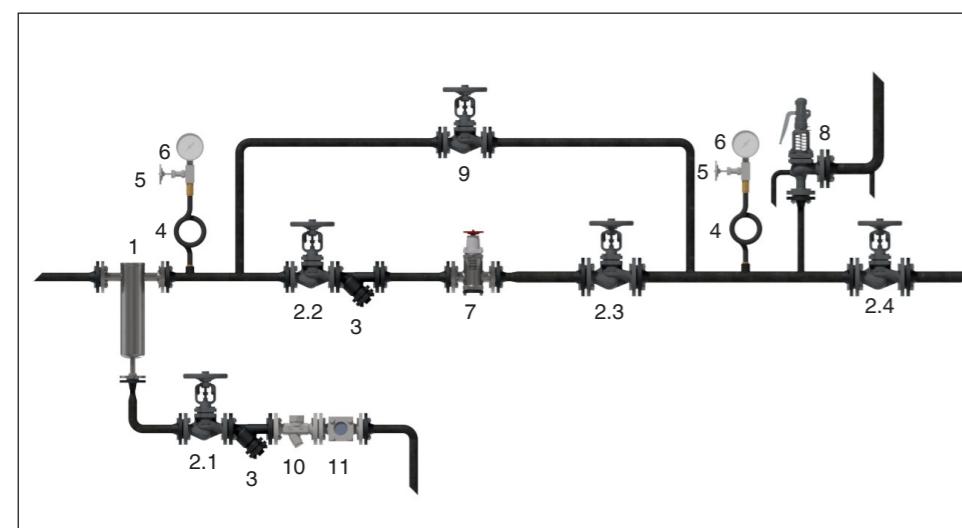


## IMPORTANT

- La distance entre le détendeur de pression 7 et les valves interruptrices 2.2 et 2.3 doit être de 8 à 10 fois le diamètre de la conduite.
- Dans le cas de vapeur humide avec des entraînements, il est souhaitable d'installer le séparateur 1 et le purgeur decondensats 10.
- Nous conseillons d'équiper l'appareil réducteur d'un by-pass et d'une valve interruptrice avec un cône de régulation 9.

## 3. Mise en service et réglage de la pression réduite


1. Lors de la mise en service, rincer les tuyauteries et l'intérieur de le détendeur afin d'éliminer les éventuels résidus et impuretés provenant surtout des surfaces de fermeture.
2. Vérifier sur la plaque des caractéristiques (37) que le champ de réglage pour la pression réduite soit correct et que le ressort (27) corresponde à cette mesure.

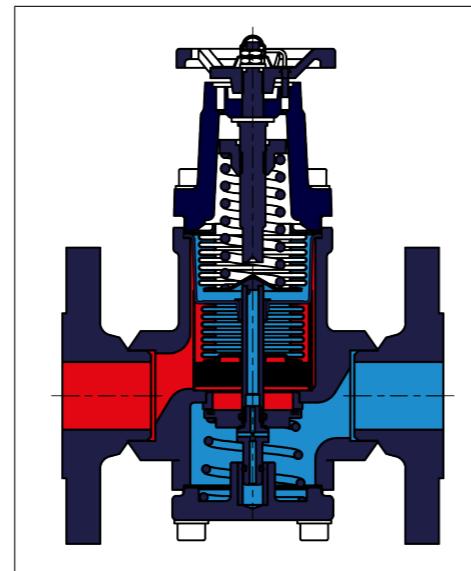

- Zone d'influence de la pression d'entrée. (P1)
- Zone d'influence de la pression réduite. (P2)

## 4. Démontage et montage

1. Desceller la vanne en coupant le fil (33).
2. Retirer l'écrou (38), la plaque signalétique (37) et la goupille de verrouillage (36).
3. Tourner le volant (34) de droite à gauche jusqu'à noter le relâchement du ressort (27).
4. Dévisser les vis (32) et les retirer avec les rondelles (31).
5. Séparer le couvercle (30) du corps (1) pour accéder à certains composants internes. Cela permet un entretien ou un remplacement facile du ressort (27), l'ensemble ressort (24) (25) (26).
6. Retirer l'ensemble ressort (16), (17), (18), (19), (20) et (40). Cela nous permet de nettoyer le filtre (14).
7. Faire tourner la vanne et dévisser les vis (32) et les retirer.
8. Séparer le couvercle (4) du corps (1) pour accéder à certains composants internes. Cela permet un entretien ou un remplacement facile du ressort (7), des composants (12), (9) et (6) et du siège (2).
9. Si la vanne a été démontée, remplacer les joints (22), (15) et (5) par des neufs.
10. Insérer le guide (9) et le ressort (7) avec l'obturateur (12) et le fixer avec le couvercle (4) et la douille de guidage (6).
11. Placer le couvercle (4) sur le corps (1) et visser les vis (32) en ayant placé auparavant les rondelles (31).

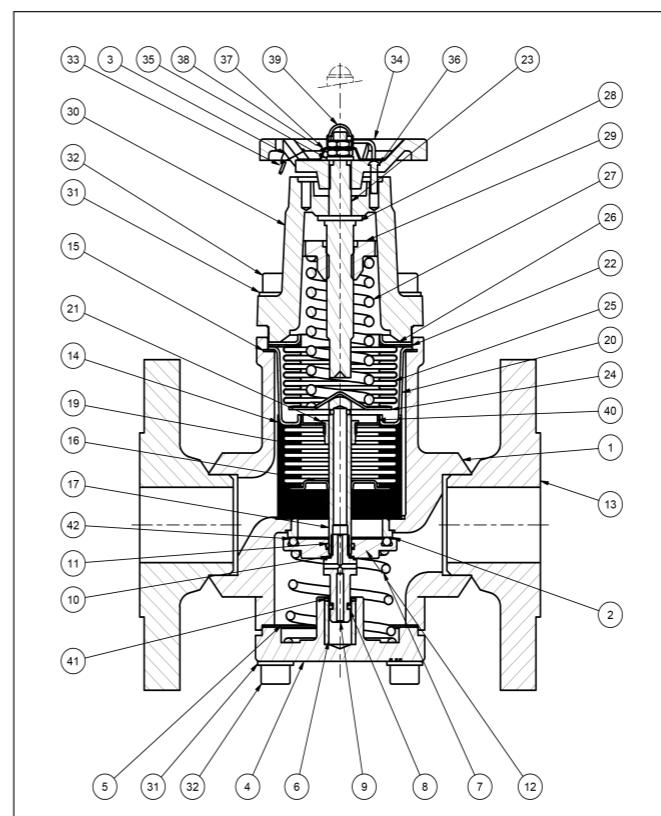

## 5. Entretien

Une bonne installation avec des robinets d'arrêt à entrée et sortie facilite l'entretien. Le filtre (14) doit être nettoyé périodiquement. En accédant au montage de la vanne, remplacer les joints (22), (15) et (5) par des neufs.

VYC industrial, sau

www.vycindustrial.com  
Avenç del Daví, 22 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN  
+34 93 735 76 90 119 @info@vycindustrial.com